


MASTER®

B 2 EPB B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB
B 9 EPB


AL	Elektrik ngrohës	Udhëzimi i përdorimit
BG	Електрически отоплител	Инструкция за употреба
CZ	Elektrické ohříváče vzduchu	Návod k obsluze
DE	Elektrisches heizlüftgerät	Betriebsanleitung
DK	Elektriske lufttopvarmer indretning	Betjeningsvejledningen
EE	Elektrilised kütteseadmed	Kasutus- ja hooldusjuhend
ES	Generador eléctrico de aire caliente	Manual operativo
FI	Sähköinen ilmanlämmityslaite	Käyttöohjeet
FR	Générateur électrique d'air chaud	Mode D'emploi
GB	Electric air heater	Owner manual
GR	Συσκευή ηλεκτρικής θέρμανσης	Οδηγίες χρήσης
HR	Električni grijači	Instrukcija za uporabu
HU	Elektromos fűtőkészülékek	Kezelési utasítás
IT	Generatore d'aria calda elettrico	Manuale operativo
LT	Elektriniai šildytuvai	Naudojimo instrukcijos
LV	Elektriskie sildītāji	Lietošanas instrukcija
NL	Elektrische warmeluchtgenerator	Bedieningshandleiding
NO	Elektronisk Luftvarmeapparat	Brukerveiledning
PL	Elektryczna nagrzewnica powietrza	Instrukcja obsługi
PT	Aquecedor de ar elétrico	Manual de Instruções
RO	Incalzitoare electrice	Instructie de folosire
RU	Электрический нагреватель	Инструкция По Эксплуатации
SE	Elektrisk luftvärmeanordning	Bruksanvisning
SI	Električni grelec	Navodila za uporabo
SK	Elektrický ohrievač	Návod na použitie
TR	Fanlı yúsýtýcýlar	kullanma kılavuzu
UA	Електричний нагрівач	Інструкція з обслуговування
YU	Elektricna grejalica	Instrukcija korišćenja



AL TË DHENAT TEKNIKE / BG ТЕХНИЧКИ ДАНИ / CZ TECHNICKÉ ÚDAJE/ DE TECHNISCHE DATEN / DK TEKNISK DATA / EE TEHNILISED ANDMED ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FI TEKNISET TIEDOT / FR DONNÉES TECHNIQUES / GB TECHNICAL DATA / GR TEKNIKA ΔΕΔΟΜΕΝΑ / HR TEHNIČKI PODACI / HU MŰSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI / NL TECHNISCHE GEGEVENS / NO TEKNISKE DATA / PL DANE TECHNICZNE / PT DADOS TÉCNICOS / RO INFORMAȚII TEHNICE / RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / SE TEKNiska DATA / SI TEHNIČNI PODATKI / SK TEHNICKÉ PARAMETRE / TR TEKNİK ÖZELLİKLER / UA ТЕХНІЧНІ ДАНИ / YU TEHNIČKI PODACI

Model		B 2 EPB	B 3 EPB	B 3,3 EPB	B 5 EPB	B 9 EPB
Power	kW	1-2	1,5-3,0	1,65-3,3	2,5-5	4,5-9
	kcal/h	860 - 1720	1250 - 2500	1433-2866	2150 - 4300	3870 - 7740
Switch position 1	kW	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Switch position 2	kW	Fan	Fan	Fan	Fan	Fan
Switch position 3	kW	1	1,5	1,65	2,5	4,5
Switch position 4	kW	2	3	3,30	5	9
Max current cons.	A	8,7	13	14,5	7,2	13
Voltage	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Air displacement	m³/h	184	510	510	510	800
Temperature range	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Weight	kg	3,7	5,1	5,1	6,4	13
Dimensions l x w x h	cm	20x22x33	26x26x41	26x26x41	35x29x38	44x33x49
Resistance norm		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

AL FIGURAT / BG ПЧУВКА / CZ OBRÁZKY / DE ABBILDUNGEN / DK TEGNINGER / EE JOONISED / ES IMAGENES / FI KUVAT / FR DESSINS / GB PICTURES
 GR ΕΧΕΑΙΑ / HR CRTEŽE / HU RAIZOK / IT FIGURE / LT PIĘŚNIAI / LV ZĪMĒJUMI / NL TEKENINGEN / NO REGNINGER / PL RYSUNKI / PT DESENHOS
 RO DESEÑE TEHNICE / RU РИСУНКИ / SE TECKNINGAR / SI RISBE / SK OBRÁZKY / TR RESİMLER / UA РИСУНКИ / YU CRTEŽE

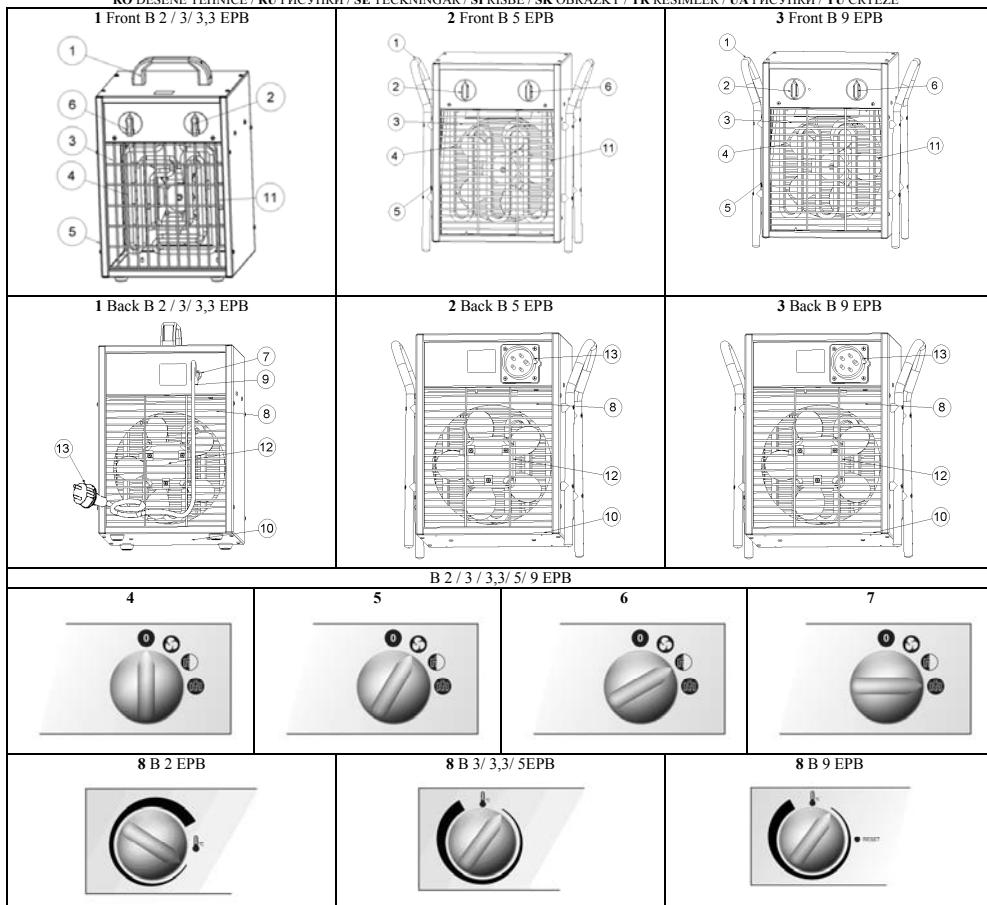

RU

ВНИМАНИЕ!!! Просим внимательно прочитать содержание инструкции перед запуском, ремонтом или чисткой устройства. Неправильное использование подогревателя воздуха может привести к серьезным ранам, ожогам, поражению электрическим током или может быть причиной пожара.

1. Инструкция по технике безопасности

Это устройство предназначено для использования в закрытых помещениях, таких как склады, магазины, жилые дома. Модели мощностью: 2, 3, 3,3 кВт не предназначены для работы в теплицах и на строительных площадках. Устройство соответствует директивам 2006/95/EC, 2004/108/EC и согласованным с ними стандартам EN 60335-1 и EN 60335-2-30.

ВНИМАНИЕ!!! Не устанавливать устройство непосредственно под электрической розеткой. Не прикасаться ко внутренним элементам устройства.

Не разрешать пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.

Срок эксплуатации - 5 лет. Гарантия - 1 год



- Не прикрывать и не закрывать устройство во время работы, поскольку может произойти его перегрев.
- Не использовать устройство вблизи мест с повышенной влажностью, таких как водоемы, ванные, душевые, бассейны. Контакт с водой может вызвать короткое замыкание или поражение электрическим током.
- Устройство не должно находиться вблизи горючих материалов. Минимальное безопасное расстояние - 0,5 м. Нарушение этого правила может вызвать пожар.
- Не использовать нагреватель в запыленных помещениях, а также в помещениях, где хранятся бензин, растворители, краски или другие испаряющиеся легковоспламеняющиеся материалы. Работающее устройство может привести к взрыву этих веществ.
- Не устанавливать подогреватель вблизи занавесей и других текстильных материалов, чтобы избежать их возгорания.
- Следует соблюдать особенную осторожность, если вблизи работающего устройства находятся дети или животные.
- Устройство следует подключать только к таким источникам напряжения, которые соответствуют требованиям, указанным на щитке.
- Для подключения следует использовать только электрические провода с заземлением, чтобы в случае аварии избежать поражения электрическим током.
- Нельзя выключать устройство, вынимая штепсельную вилку из розетки. Перед выключением устройство должно охладиться работающим вентилятором.
- Когда устройство не используется, оно должно быть отключено от электросети с целью избежания возможных повреждений.
- Перед снятием корпуса устройства необходимо проверить, вынута ли штепсельная вилка из розетки. Внутренние элементы могут находиться под напряжением.

2. Распаковка и транспортировка

- После вскрытия упаковки вынуть устройство и все элементы, использованные для его защиты во время транспортировки.
- В случае, если устройство кажется поврежденным, сообщить об этом продавцу, у которого оно было куплено.
- Для переноски устройства служат ручки 1, рис. 1, 2, 3 на стр. 2
- Устройство должно транспортироваться в фабричной упаковке, вместе с защитными элементами.

3. Перечень элементов устройства

Смотрите рис. 1, 2, 3 на стр.2

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) Ручка | 8) Задняя решетка |
| 2) Термостат | 9) Провод питания |
| 3) Передняя решетка | 10) Основание |
| 4) Нагреватель | 11) Вентилятор |
| 5) Корпус | 12) Двигатель |
| 6) Переключатель | 13) Вилка |
| 7) Ввод кабеля | |

4. Включение устройства

ВНИМАНИЕ!!! Перед включением подогревателя просим внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности, что позволит правильно эксплуатировать устройство.

Следует убедиться в том, что провод питания не поврежден. Если питанияющий провор будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.

Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя. Следует убедиться в том, что параметры источника питания соответствуют техническим данным, приведенным в инструкции или на щитке устройства. Установить подогреватель в вертикальном положении.

Проверить, чтобы переключатель был установлен в положении «0» (рис. 4). Подключить устройство к электрической сети. Повернуть последовательно переключатель с 5-секундными перерывами, устанавливаив его в нужное положение:

- режим вентилятора – рис. 5
- I степень нагревания – рис. 6
- II степень нагревания – рис. 7

5. Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, следует установить переключатель в положение «0». На 3 минуты перед выключением нагревателя следует переключить его на режим вентилятора.

6. Регулирование температуры

Поворачивая ручку терmostата (рис. 8 на стр. 2), можно регулировать температуру в помещении. По достижении заданной температуры термостат автоматически выключает нагревающие элементы. Вентилятор далее будет работать, чтобы избежать перегрева устройства. Когда температура снижается ниже заданного уровня, нагревающие элементы включаются автоматически.

7. Термический предохранитель „RESET“ (9 EPB).

Для повышения уровня безопасности нагреватель оборудован термическим предохранителем, который автоматически отключает питание нагревателей в случае перегрева. Если сработал термический предохранитель, необходимо дать устройству охладиться и найти причину выключения. Затем снова включить нагреватель нажатием кнопки «RESET» (рис. 8), используя для этого любой острый предмет. Если подогреватель не включается, следует обратиться к продавцу или в авторизованный сервисный пункт.

8. Временное хранение

Если устройство не используется в течение длительного времени, прежде чем убрать его на хранение, необходимо произвести его очистку, продував внутри сжатым воздухом. Устройство следует хранить в сухом чистом помещении. Перед началом эксплуатации проверить, не поврежден ли провод питания. В случае, каких-либо сомнений следует сконтаctироваться с продавцом или авторизованным сервисным пунктом.

9. Периодический осмотр

Минимум раз в году следует произвести технический осмотр в авторизованном сервисном пункте. Какие-либо осмотры и ремонты может производить только обученный и уполномоченный производителем персонал.

10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК

ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Двигатель работает, но устройство не греет	Сработал термический предохранитель Перегорел термостат Повреждено реле Поврежден нагревающий элемент	После охлаждения нажать кнопку «RESET» Заменить термостат Заменить реле (модели на 400 В) Заменить нагревающий элемент
Двигатель не работает, а грелки нагреваются	Поврежден двигатель Заблокирован вентилятор Поврежден выключатель	Заменить двигатель Отблокировать/прочистить вентилятор Заменить выключатель
Не действует все устройство	Разрыв электрической цепи Поврежден выключатель	Проверить подключение питания Заменить выключатель
Уменьшенный поток воздуха	Загрязнен воздушный канал Поврежден двигатель	Прочистить Заменить двигатель

UA УВАГА!!! Просимо уважно прочитати зміст інструкції перед запуском, ремонтом або чищенням пристрію.
Неправильне використання нагрівача повітря може привести до серйозних ран, опіків, ураження електричним струмом або може бути причиною пожежі.

1. Інструкція з техніки безпеки

Цей пристрій призначений для використання експлуатації в закритих приміщеннях, таких як склади, магазини, житлові будинки. Моделі потужності: 2, 3, 3,3 кВт не призначені для роботи в теплицях і на будівельних майданчиках. Пристрій відповідає директивам 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС і погодженим з ними стандартам EN 60335-1 і EN 60335-2-30.

УВАГА!!! Не встановлювати пристрій безпосередньо під електричною розеткою. Не доторкаться до внутрішніх елементів пристрію.

Цей пристрій не призначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не проідуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку. Не допускайте, щоб діти грали з пристроя.



- Не прикривати і не закривати пристрій під час роботи, оскільки можеть відбутися його перегрів.
- Не використовувати пристрій поблизу місць з підвищеною вологостю, таких як водойми, ванни, душові, басейни. Контакт з водою може викликати коротке замикання або ураження електричним струмом .
- Пристрій не повинен знаходитися поблизу пальних матеріалів. Мінімальна безпечна відстань - 0,5 м. Порушення цього правила може викликати пожежу.
- Не використовувати нагрівач у запилених приміщеннях, а також у приміщеннях, де зберігаються бензин, розчинники, фарфі або інші легкозгорючі матеріали, що випаровуються. Працюючий пристрій може привести до вибуху цих речовин.
- Не встановлювати нагрівач поблизу занавісок і інших текстильних матеріалів, щоб уникнути його загоряння.
- Слід бути особливо уважним, якщо поблизу працюючого пристрію знаходяться діти або тварини.
- Пристрій варто підключати тільки до таких джерел напруги, що відповідають вимогам, зазначеним на штитку.
- Для підключення варто використовувати тільки електричні проводи з заземленням, щоб у випадку аварії уникнути ураження струмом.
- Не можна виключати пристрій, виймаючи штепсельну вилку з розетки. Перед вимиканням пристрій повинний остатиця працюючим вентилятором.
- Коли пристрій не використовується, його необхідно відключити від електромережі з метою запобігання можливих ушкоджень.
- Перед зняттям корпусу пристрію необхідно перевірити, чи вийнята штепсельна вилка з розетки. Внутрішні елементи можуть знаходитися під напругою.

2. Розпакування і транспортування

- Після розкриття упакування вийняти пристрій і всі елементи, використані для його захисту під час транспортування.
- У випадку, якщо пристрій здається ушкодженим, сповістити про це продавцеві, у якого він був куплений.
- Для перенесення пристрію слугують ручки 1, мал. 1, 2, 3 на стор. 2
- Пристрій повинний транспортуватися у фабричному упакуванні, разом із захисними елементами.

3. Переплік елементів пристрію

Дивися мал. 1, 2, 3 на стор. 2

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1) Ручка | 8) Задня решітка |
| 2) Термостат | 9) Провід живлення |
| 3) Передня решітка | 10) Основа |
| 4) Нагрівач | 11) Вентилятор |
| 5) Корпус | 12) Двигун |
| 6) Перемикач | 13) Вилка |
| 7) Вхід кабелю | |

4. Включення пристрою

УВАГА!!! Перед включенням нагрівача просимо уважно прочитати інструкцію з техніки безпеки, що дозволить правильно експлуатувати пристрій.

Варто переконатися в тому, що провід живлення не ушкоджений. Якщо невід'ємний живильний провід буде пошкоджений, треба його замінити у спеціалістичному ремонтному центрі для попередження небезпеки. Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготованім персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозної небезпеки для користувача. Варто переконатися в тому, що параметри джерела живлення відповідають технічним даним, приведеним в інструкції або на штитку пристроя .

Установити нагрівач у вертикальному положенні . Перевірити, що перемикач був встановлений у положенні "0" (мал. 4).

Підключити пристрій до електричної мережі. Повернути послідовно перемикач з 5-секундними перервами, встановлюючи його в потрібне положення:

- режим вентилятора - мал. 5
- І ступінь нагрівання - мал. 6
- ІІ ступінь нагрівання - мал. 7

5. Вимикання пристрою

Щоб виключити пристрій, встановити перемикач у положення "0". На 3 хвилині перед вимиканням нагрівача варто переключити його на режим вентилятора.

6. Регулювання температурі

Повортаючи ручку термостата (мал. 8 на стор. 2), можна регулювати температуру в приміщенні. По досягненні заданої температури термостат автоматично виключить нагріваючі елементи. Вентилятор далі буде працювати, щоб уникнути перегріву пристроя. Коли температура знизиться нижче заданого рівня, нагріваючі елементи включаються автоматично.

7. Термічний запобіжник (9 ЕРВ).

Для підвищення рівня безпеки нагрівач обладнаний термічним запобіжником, що автоматично відключає живлення нагрівачів у випадку перегріву. Якщо спрацював термічний запобіжник, необхідно дати пристрою остатиця і знайти причину вимикання. Потім знову включити нагрівач натисненням кнопки "RESET" (мал. 8), використовуючи для цього будь-який гострій предмет. Якщо нагрівач не вклічається варто звернутися до продавця або в авторизованій сервісний пункт.

8. Тимчасове переховування

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, перш ніж забрати на збереження, необхідно почистити його, продувачами усередині стиснутим повітрям. Пристрій варто зберігати в сухому чистому приміщенні. Перед початком експлуатації перевірити, чи не ушкоджений провід живлення . у випадку яких-небудь сумнівів, необхідно сконтактуватися з продавцем або авторизованим сервісним пунктом.

9. Периодичний огляд

Мінімум раз у році варто зробити технічний огляд в авторизованому сервісному пункті. Будь-які огляди і ремонти може робити тільки навчений і уповноважений виробником персонал.

10. УСУВАННЯ МОЖЛИВИХ УШКОДЖЕНЬ

ВІД УШКОДЖЕННЯ	ПРИЧИНА	УСУВАННЯ
Двигун працює, но пристрій не гріє	Спрацював термічний запобіжник Перегорів термостат Пошкоджено реле Пошкоджений нагріваючий елемент	Після охолодження натиснути кнопку «RESET» Замінити термостат Замінити реле (моделі на 400 В) Замінити нагріваючий елемент
Двигун не працює, а тіни нагріваються	Пошкоджений двигун Заблокований вентилятор Пошкоджений вимикач	Замінити двигун Відблокувати/прочистити вентилятор Замінити вимикач
Не працює весь пристрій	Розрив електричного кола Пошкоджений вимикач	Перевірити підключення живлення Замінити вимикач
Менший потік повітря	Забруднений повітряний канал Пошкоджений двигун	Прочистити Замінити двигун

AL SKEMA ELEKTRIKE / BG ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА / CZ ELEKTRICKÉ SCHÉMA / DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD / DK EL-DIAGRAM
EE ELEKTRISKEEM / ES ESQUEMA ELÉCTRICO / FI KYTKENTÄKAAVIO / FR SCHÉMA DE CÂBLAGE / GB WIRING DIAGRAM / GR ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ / HR SHEMA ELEKTRIKE / HU ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA / IT SCHEMA ELETTRICO / LT ELEKTRINĖ SHEMA
LV ELEKTRISKĀ SHĒMA / NL SCHAKELSCHEMA / NO ELEKTRISK SKJEMA / PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY / PT ESQUEMA ELÉTRICO / RO SCHEMĂ
ELECTRICĂ / RU ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / SE ELANLÄGGNING / SI ELEKTRIČNA SHEMA / SK ELEKTRICKA SCHEMA / TR ELEKTRİK ŞEMASI
UA ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА / YU SHEMA ELEKTRIKE /

W – switch

M – motor

WR – temperature limiter


WZ – overheat sensor

T – thermostat


PK – relay

L – coil


R1,R2,R3,R4,R5,R6 – heating elements

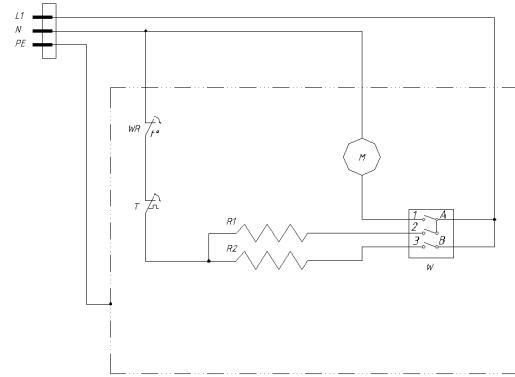

2kW

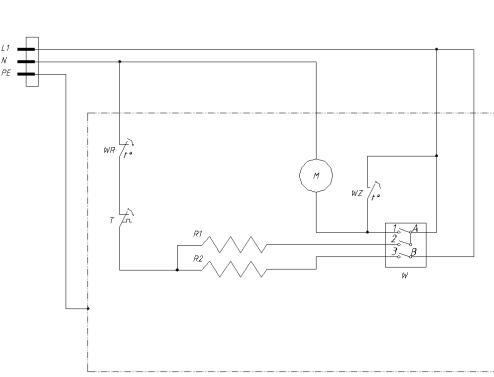

3/3,3 kW

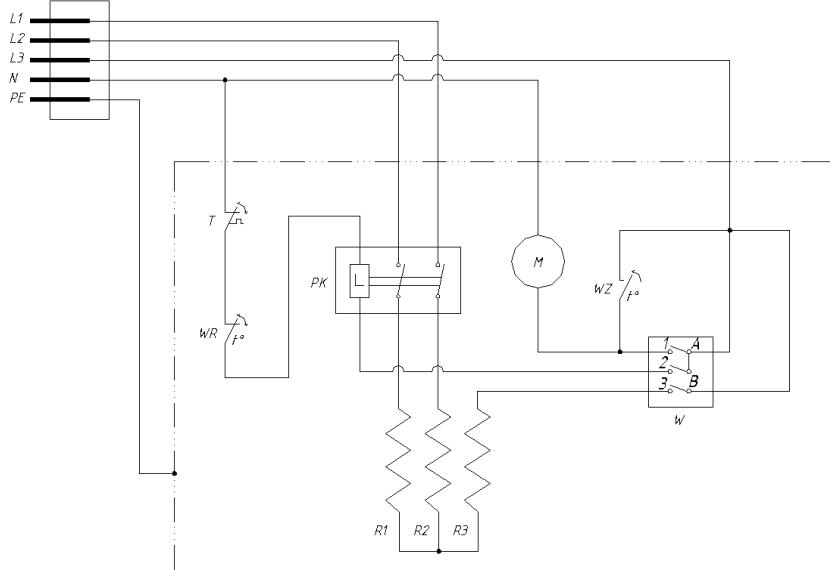

5/9 kW

Maurizio De Mattia
CEO DESA Group

4510-003/09

AL DEKLARIMI I PAJTUESHMERISE ME NORMAT E BE Desa Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Poloni Deklarojme më përgjegjësi të plotë se produkti: Paisje elektrike për ngrohjen e ajrit. Modeli – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB është në përpunje me normën: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	BG ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМИ ЕУ DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska С това заявяваме, на нашата отговорност, че изделието: Електрическа гръйка за въздух: Model – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB е съгласно с 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	CZ OSVĚDČENÍ SHODNOSTI S NORMAMI EU DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polsko Prohlašuje, s plnou zodpovědností, že spotřebič: Elektrické ohříváče vzduchu typu: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB odpovídají normám: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.
DE KONFORM BESCHEINIGUNG DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska erklärt auf eigene Verantwortung, dass das Produkt: Elektrisches Heizluftgerät: Typ - B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB den Normen: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	DK OVERENSSTEMMELSESERKLAERING DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska erklærer hermed på eget ansvar, at det elektriske varmeanlæg til luftopvarmning, MODEL: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB opfylder kravene i henhold til standard: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	EE EL STANDARDITELE VASTAVUSE KINNITUS DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Poola, avaldaab käesolevaga oma vastutust, et toode: elektriline õhusõojunduseade, mudel – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB, vastab standardile: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.
ES CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DESA Poland S.L. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Declara bajo su propia responsabilidad, que la máquina: PRODUCTO: Generador eléctrico de aire caliente MODELO: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB Está realizada según la Norma 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	FI KELPOISSUSTOISDUS DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Allekirjoitannut yritys ilmoittaa vastuunkonttuna, että laite: Sähköinen ilmanlämmityslaita MALLI: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB vastaa normin 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	FR CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUX NORMES CE. DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Atteste sous sa responsabilité que le dispositif "Radiateur électrique d'air", modèles B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB, est conforme aux normes 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.
GB Certificate of compliance with CE Standards. DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Declare on their own responsibility that the: Product labelled "Electric appliance for air heating", Models B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB complies with the Directives No. 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	GR Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ Η εταρία Desa Poland, A.E., Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Πολωνία Δια του παρόντος δηλώνει, με δική της ευθύνη, ότι το προϊόν: «Ελεκτρική Θερμάστρα Αέρα – μοντέλα B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB» έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	HR IZJAVA O SUGLASNOSTI SA NORMAMA EU DESA Poland d.d. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Poljska Ovim se izjavljuje sa punom odgovornošću da je proizvod: Električni grijač zraka: Model: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB suglasan sa normama 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.
HU EU SZABVÁNYOKKAL VALÓ EGYEZSÉGI NYILATKOZAT DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Lengyelország Ezzennel nyilatkozok saját felelősségré, hogy a termék: Elektromos léghűtő berendezés: Model – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB megfelel az 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	IT CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CON LE DIRETTIVE DELL'UE DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polonia Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: Generatore d'aria calda elettrico: Modello – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB è conforme alla direttiva 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.	LT ATITIKIMO ES NORMOMS DEKLARACIJA DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Lenkija pareiškiu, prisijimdamas atskakomybę, kad gaminy: Elektrinės grilės Šildymo įrenginys: Modelis – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB atitinka EN 60335-1/2004 bei 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.

<p>LV DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU ES DIREKTĪVĀM DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Līdz ar šo pasludina uz personīgu atbildību, ka produkts: Elektriskā ierīce gaisa sildīšanai: Modelis - B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB atbilst direktīvām 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>NL DE CONFORMITETSVERKLARING MET DE EU NORMEN DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Verklaring op eigen verantwoordelijkheid dat het product: Elektrische warmeluchtgenerator: MODEL- B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB aan de norm 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>NO DEKLARASJON AV ENIGHET MED EU NORMER DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Det erklæres herved på eget ansvar at produktet Elektronisk luftvarmeapparat TYPE: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB er i samsvar med EU-normene: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>
<p>PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI UE DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Oświadczenie niniejszym na własną odpowiedzialność, że produkt: Elektryczne urządzenie do nagrzewania powietrza: Model – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB jest zgodne z normą: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>PT CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Declara pela presente a própria responsabilidade que o produto chamado Aquecedor de ar etérico, modelo: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB é conforme as Normas 60335-1/2004 assim como EN 60335-2-30/2007</p>	<p>RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU NORMELE UE DESA Poland S.R.L. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polska Prin prezenta declar cu proprie răspundere că produsul : Dispozitiv electric de încălzire a aerului: Model – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB este realizat în conformitate cu norma EN 60335-1/2004 cât și EN 60335-2-30/2007</p>
<p>RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС ООО «DESA Poland», ул Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Польша Настоящим заявляет под собственную ответственность, что продукт: Электрическое устройство для подогрева воздуха, Модель - B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB соответствует стандартам EN 60335-1/2004 и EN 60335-2-30/2007</p>	<p>SE UE – Föreskriftsgodkännande Härmed DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polen intygar, på eget svar, att produkten: Elektrisk luftvärmearordning: MODELL: B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB motsvarar krav som nämnats i direktivet 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>SI IZJAVA O SKLADNOSTI STANDARTAM EU DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Poljska S polno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek: Električna naprava za ogrevanje zraka: Model – B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB skladen s standardom 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>
<p>SK PREHLÁSENIE ZHODNOSTI S NORMAMI EU DESA Poland Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Poľsko Týmto na vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že výrobok: Elektrické teplovzdušné ohrievače typu B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB zodpovedajú normám 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>TR AVRUPA BİRLİĞİ NORMLARINA UYUMLUK BEYANNAMESİ DESA Poland Sp.z.o.o. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Polonya adresindedir merkezi olan şirketi sorumluluğu kendine attı olmak üzere elektriği havası istemci cihazı olan türünden B2, B3, B3,3, B5, B9 EPB modellerinin 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	<p>UA ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС ТзОВ «DESA Poland», вул Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Польща Цим заявляємо під власну відповідальність, що продукт: Електричний пристрій для підгріву повітря, Модель - B2, B3, B3,3,B5,B9 EPB: 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>
	<p>Yu DEKLARACIJA O SAGLASNOSTI SA NORMAMA EU DESA Poland d.d. ul. Magazynowa 5a 62-023 Gądki, Pojaska Ovim se izjavljuje sa punom odgovornošću da je proizvod: Električni grejač vazduha: Model- B2, B3, B3,3,B5,B9 EPB u skladu sa normama 2006/95/EC, 2004/108/EC EN 60335-1:2004, EN 60335-2-30:2007.</p>	

Supply cords for 3-phase electric heaters

Type of heater	Supply cord for heaters intended to be used on building sites	
	Socket (female) <i>from heater side</i>	Supply cord (shall not be lighter than)
5 kW/9 kW	400V/16A/IP44/5P	5G1,5 H07RN-F

Type of heater	Supply cord for heaters intended to be used in greenhouse	
	Socket (female) <i>from heater side</i>	Supply cord (shall not be lighter than)
5 kW/9 kW	400V/16A/IP44/5P	5G1,5 H05RN-F

Type of heater	Supply cord for heaters intended to be used in remain place	
	Socket (female) <i>from heater side</i>	Supply cord (shall not be lighter than)
5 kW/9 kW	400V/16A/IP44/5P	5G1,5 H05RR-F

CAUTION: Listed the supply cords should be used only for electric air heaters produced by DESA Poland Sp. z o.o. !!!

DESA Italia SRL

Via Tione 12
Pastrengo, Verona (VR)
Italy 37010
www.desaitalia.com

DESA Poland Sp.z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gdańsk , Poland
www.desapoland.pl